



**Открытое акционерное общество
«Автономная**

теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН/КПП 2312054894/230750001

тел.: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30

e-mail: oaoatek@krteplo.ru

www.krteplo.ru

от 03.03.16 № _____

на № _____ от _____

Ответ на запрос разъяснений

В ответ на запрос № 844/16 от 01.03.2016г. по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки материалов для нужд филиалов ОАО «АТЭК» (извещение № 31603363777) Лот №5 (труба ППУ) сообщаем,

- 1) ГОСТ 10705;
- 2) О-оцинковка, П – полиэтилен;
- 3) Поставка трубы с заменой диаметра 110 на 125 мм возможна;
- 4) Поставка трубы с заменой диаметра 215 на 225 мм возможна;
- 5) возможна.

Специалист по проведению торгов

Евтушенко Е.А.

Специалисту по проведению
 торгов ОАО «Атомная
 теплоэнергетическая компания»
 Евтушенко Е.А.

Запрос на разъяснение документации

Просим Вас предоставить разъяснение по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки материалов для нужд филиалов ОАО «АТЭК» (извещение №31603363777). Лот №5 - (труба ППУ).

В соответствии спецификации, требуется поставить следующую продукцию:

№	Наименование	КОЛ-ВО	ЕдИзм
1	Труба ППУ О 159/250мм с ОДК	м	540
2	Труба ППУ О 108/180мм с ОДК	м	943
3	Труба ППУ О 25/110мм с ОДК	м	20
4	Труба ППУ О 32/110мм с ОДК	м	240
5	Труба ППУ О 48/110мм с ОДК	м	304
6	Труба ППУ О 57/125мм с ОДК	м	20
7	Труба ППУ О 57/125 мм с ОДК	м	2202
8	Труба ППУ О 76/140мм с ОДК	м	1524
9	Труба ППУ О 89/160мм с ОДК	м	1192
10	Труба ППУ П 108/180мм с ОДК	м	808
11	Труба ППУ П 133/215мм с ОДК	м	1009
12	Труба ППУ П 159/250мм с ОДК	м	436
14	Труба ППУ П 25/110мм с ОДК	м	42
15	Труба ППУ П 273/400мм с ОДК	м	111
19	Труба ППУ П 76/140мм с ОДК	м	244
20	Труба ППУ П 89/160мм с ОДК	м	152

1) Согласно спецификации просим Вас уточнить, какая стальная труба и по какому ГОСТу требуется для покрытия ППУ?

2) Что означают показатели О и П?

3) По п.3.4.5.14 диаметр 110 мм отсутствует по ГОСТу 30732-2006 (Трубы и фасонные изделия с ППУ). Возможна ли поставка трубы с заменой диаметра 110 на 125 мм? (данный показатель увеличивает толщину изоляции в соответствии ГОСТу).


4) По п.11 диаметр 215 мм отсутствует по ГОСТу 30732-2006 (Трубы и фасонные изделия с ППУ). Возможна ли поставка трубы с заменой диаметра 215 на 225 мм? (данный показатель увеличивает толщину изоляции в соответствии ГОСТ)

5) Возможна ли поставка следующей продукции в соответствии задаваемых вопросов:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1	Труба ст. ф 159х4,5-1 в ППУ ОЦ оболочке ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	540	пог.м
2	Труба ст.оцинк. ф 108х4-1 в ППУ ОЦ оболочке ГОСТ10705-80 оцинк. ст.20 ГОСТ 30732-2006	943	пог.м
3	ТП ф 25х2,8/125 х0,55 ППУ ОЦ ГОСТ 10705-80 ст.20 ГОСТ 30732-2006	20	пог.м
4	Труба оц ф 32х3 в ППУ ОЦ оболочке/125 ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	240	пог.м
5	ТП ф 48х3,5/125-1 в ППУ ОЦ ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	304	пог.м
6	Труба ст. ф 57х3-1 в ППУ ОЦ оболочке ГОСТ 10705-80 Ст.20 ГОСТ 30732-2006	2 222	пог.м
7	Труба ст. ф 76х3 ППУ ОЦ/140 ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	1 524	пог.м
8	Труба ст. ф 89х4 ППУ ОЦ/160 ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	1 192	пог.м
9	Труба ст. ф 108х4-1 ППУ ПЭ оболочке ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	808	пог.м
10	Труба ст. ф 133х4-1мм в ППУ ПЭ оболочке ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	1 009	пог.м
11	Труба ст. ф 159х4,5-1 в ППУ ПЭ оболочке ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	436	пог.м
12	ТП ф 25х2,8/125х2,5-1 в ППУ ПЭ ГОСТ 10705-80 ст.20 ГОСТ 30732-2006	42	пог.м
13	Труба ст. ф 273х7-1мм в ППУ ПЭ оболочка Гост 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	111	пог.м
14	Труба ст. ф 76х3-1 в ППУ ПЭ оболочке ГОСТ 10705-80 Сталь 20 ГОСТ 30732-2006	244	пог.м
15	ТП ф 89х4-1мм ППУ в ПЭ ГОСТ 10704-91 ст.20 ГОСТ 30732- 2006	152	пог.м

Коммерческий директор

Харисов А.В.

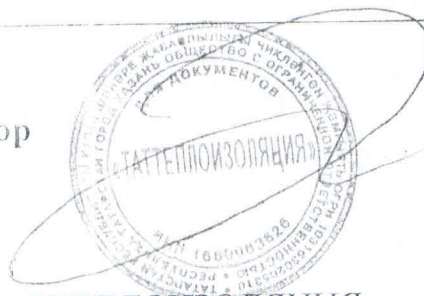

«ТАТТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ